

**KLEPIERRE**

**A l'attention de Madame BORELLI**

**26 boulevard des Capucines**

**75009 PARIS**


N/Réf. : FDA/2021.014

Objet : Réseaux hors service Grand-Place

Grenoble le 3 septembre 2021

Madame,

Pour donner suite à votre demande, nous vous confirmons l'état de nos réseaux selon nos échanges du 05.07.2021 ; à savoir :

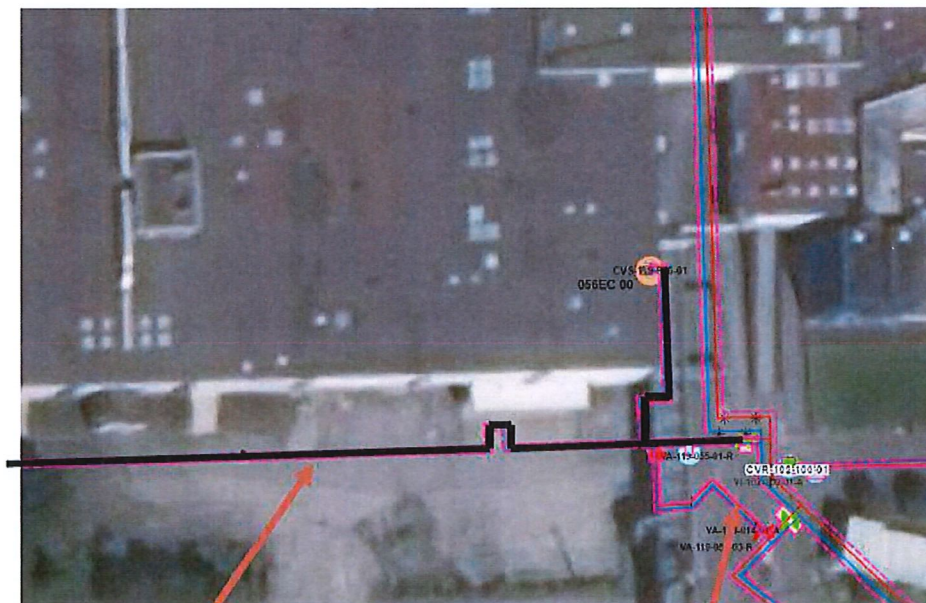


Réseaux hors service : en noir

Réseaux en service : le reste

Les caniveaux en service et hors service étant liaisonnés, les règles de terrassement à proximité des réseaux sensibles s'appliquent. Notamment habilitation AIPR des personnels intervenants et encadrants de chantier.

Également, les terrassements à moins de 3m des réseaux en service et ceux à proximité des ouvrages répertoriés CVR-119-056-02 et VA-119-055-01 devront nous être signalés indépendamment des DT / DICT. Un rendez-vous sur place est à prévoir avec un de nos représentants et votre entreprise de démolition.

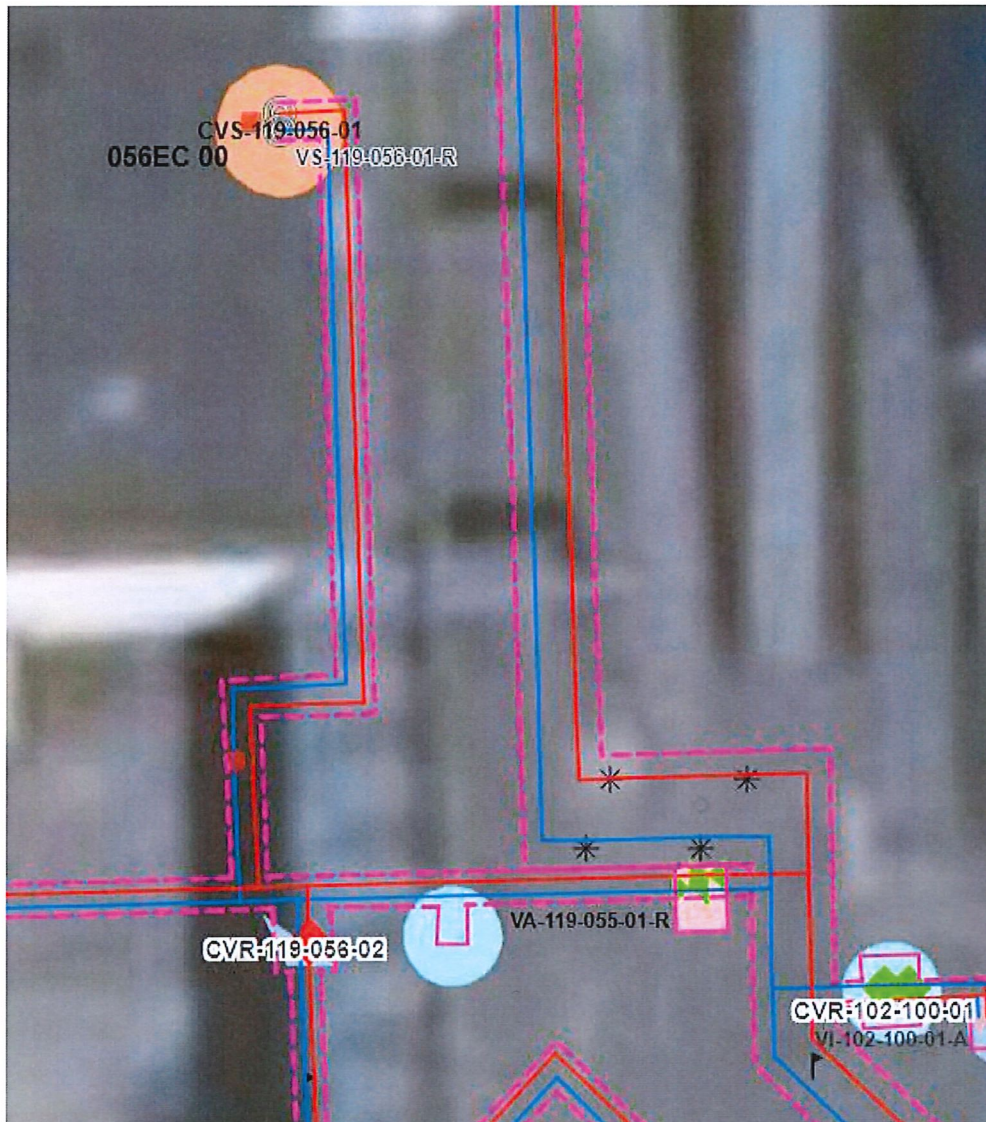

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions d'agréer, Madame, nos sincères salutations.

Le Responsable Pôle primaire,

F. DAVID